


БУТЫРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ от 28.02.2013 № 8-р.
С. БУТЫРКИ

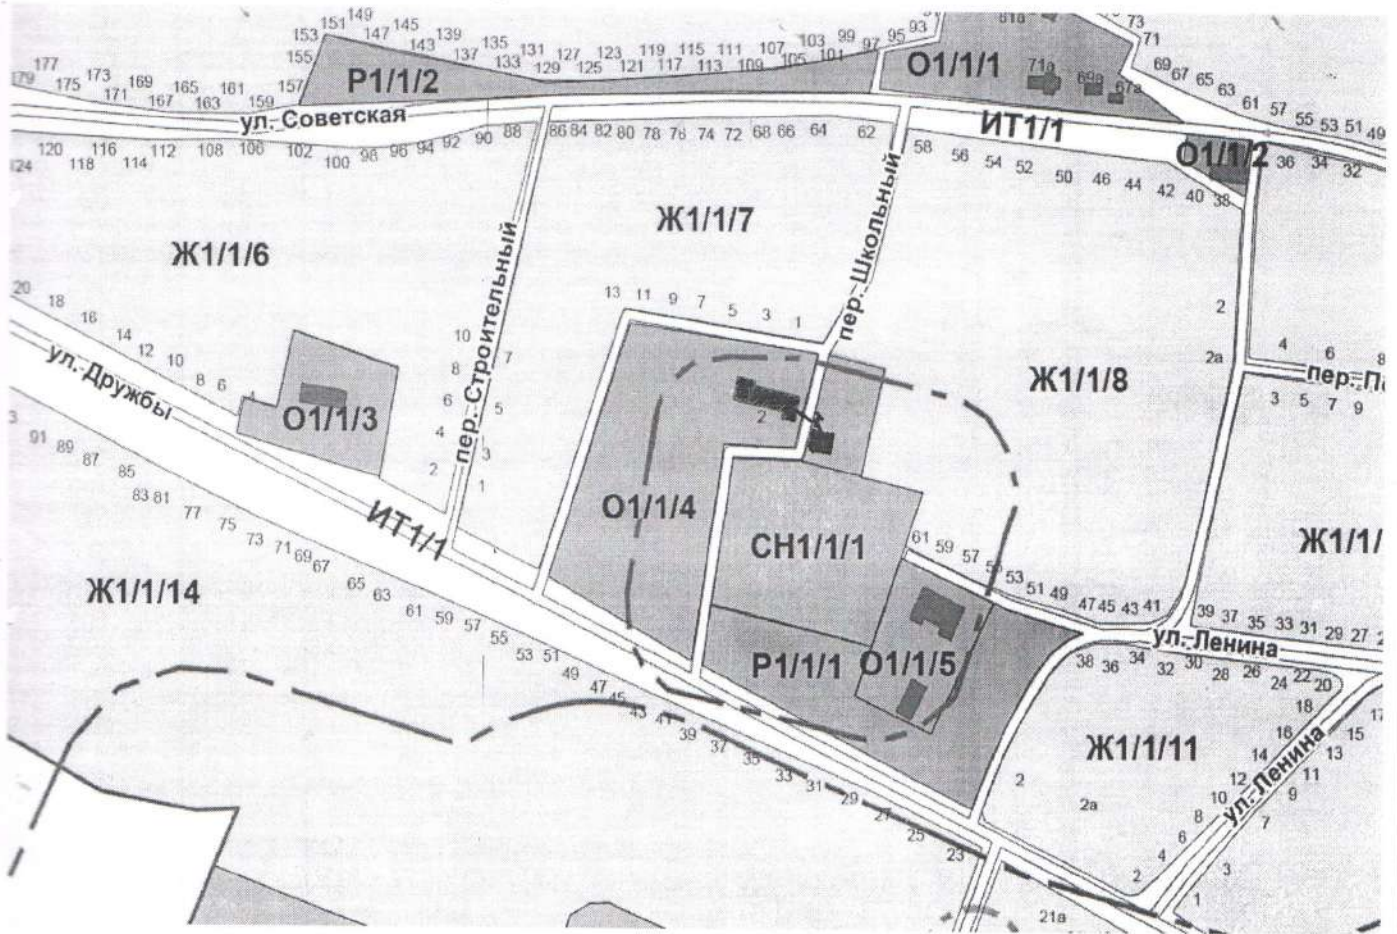

Исходные данные по потребителям тепла

№ п/п	Адрес потребителя	Тип потребителя						Этажность									
		Отопление			Вентиляция				ГВС								
		Нагр., Гкал/ч	Способ присоед.	Параметры дресс. устройства Дш, мм Десопл, мм Номер элем.	Нагр., Гкал/ч	Тип	Дш, мм		Нагр., Гкал/ч	Тип	Дш, мм						
1	МКОУ "Бутырская СОШ"	400															2

Заместитель главы администрации сельского поселения

Handwritten signature

Н.А. Воскобойникова



Данные по участкам тепловых сетей

№ п/п	Узел нач.	Узел конеч.	Диам. под., мм	Диам. обр., мм	Длина под., м	Длина обр., м	Шерох. под., мм	Шерох. обр., мм	СКМС под.	СКМС обр.	Сост. под.	Сост. обр.
1 (Лит 1А)				50								
	котельная	МКОУ "Бутырская СОШ	76									



Заместитель главы администрации сельского поселения

Н.А.Воскобойникова

ДАННЫЕ ПО ИСТОЧНИКАМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п	Наименование	Мощность	Температурный график	Напор в подающей магистрали на выходе	Напор в обратной магистрали на входе	Расчетная температура наружного воздуха	Колич-во котлов	Марка котлов	Наличие химводоочистки	Собственные нужды, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч
1	Котельная №10	0,17					2	Хопер-100			

Заместитель главы администрации сельского поселения

В.В.В.



Н.А. Воскобойникова

Сведения по участкам тепловых сетей канальной прокладки

№ п/п	Наименование участка	Контрагент	Длина участка, м	Внутренний диаметр под., мм	Внутренний диаметр обр., мм	Толщина стенки под., мм	Толщина стенки обр., мм	Коеф. теплопров. грунта, Вт/(м ² ·К)	Глубина заложения труб, м	Расстояние между центрами труб, м	Толщина изоляции на пол., мм	Толщина изоляции на обр., мм	Коеф. порм. теплопотерь (пол.)	Коеф. порм. теплопотерь (обр.)	Год ввода в эксплуатацию
			50												1999
	котельная	АОУ "Бутовская ССВР"	50	76											



Н.А. Воксобойникова

Заместитель главы администрации сельского поселения

Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
6 (шесть) листов
Заместитель главы администрации
Бутырского сельского поселения
_____ Н.А. Воскобойникова



**АДМИНИСТРАЦИЯ БУТЫРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕПЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ**

« 28 » февраля 2013 г. № 8-р
с.Бутырки

Об утверждении схемы
теплоснабжения

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», приказом Минэнерго России и Минрегион России от 29.12.2012г. №565/667 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения»:

1. Утвердить:

- 1.1. Схему теплоснабжения с.Бутырки в составе утвержденного генерального плана поселения.
- 1.2. Данные по потребителям тепла (Приложение 1).
- 1.3. Данные по участкам тепловых сетей (Приложение 2).
- 1.4. Данные по источникам теплоснабжения (Приложение 3)
- 1.5. Сведения по участкам тепловых сетей канальной прокладки (Приложение 4)

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава сельского поселения



Р.В.Фирсов